


L1 = Zuleitung Phase 230V

Absicherung 6-10A

N = Zuleitung Neutraleiter

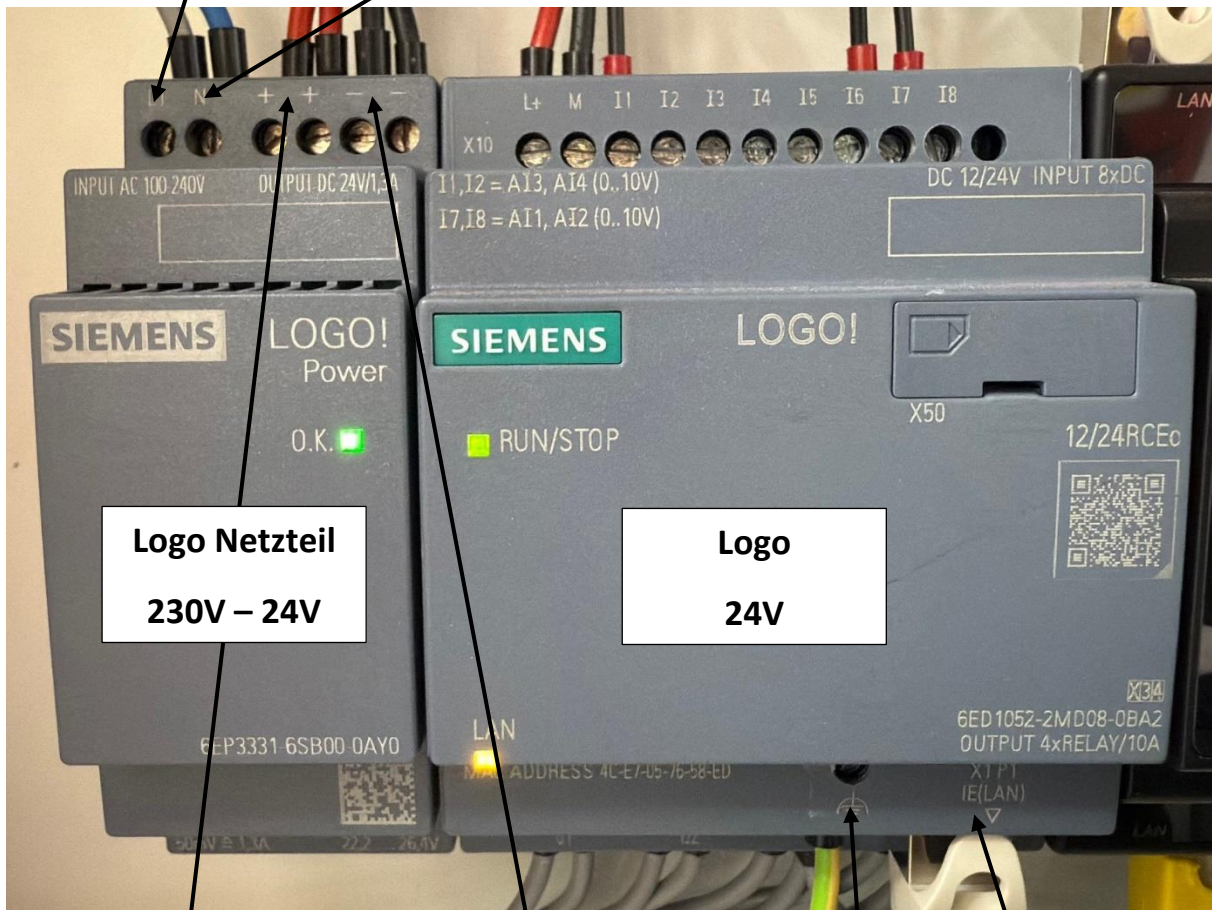

Logo Netzteil

230V – 24V

Logo

24V

+ = +24V

zu Logo, Display und
Temperaturfühler


- = -24V

zu Logo, Display und
Temperaturfühler


**PE =
Erdung**

**Netzwerk
zu Display**

Hinweis: Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss laut VDE0100 durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

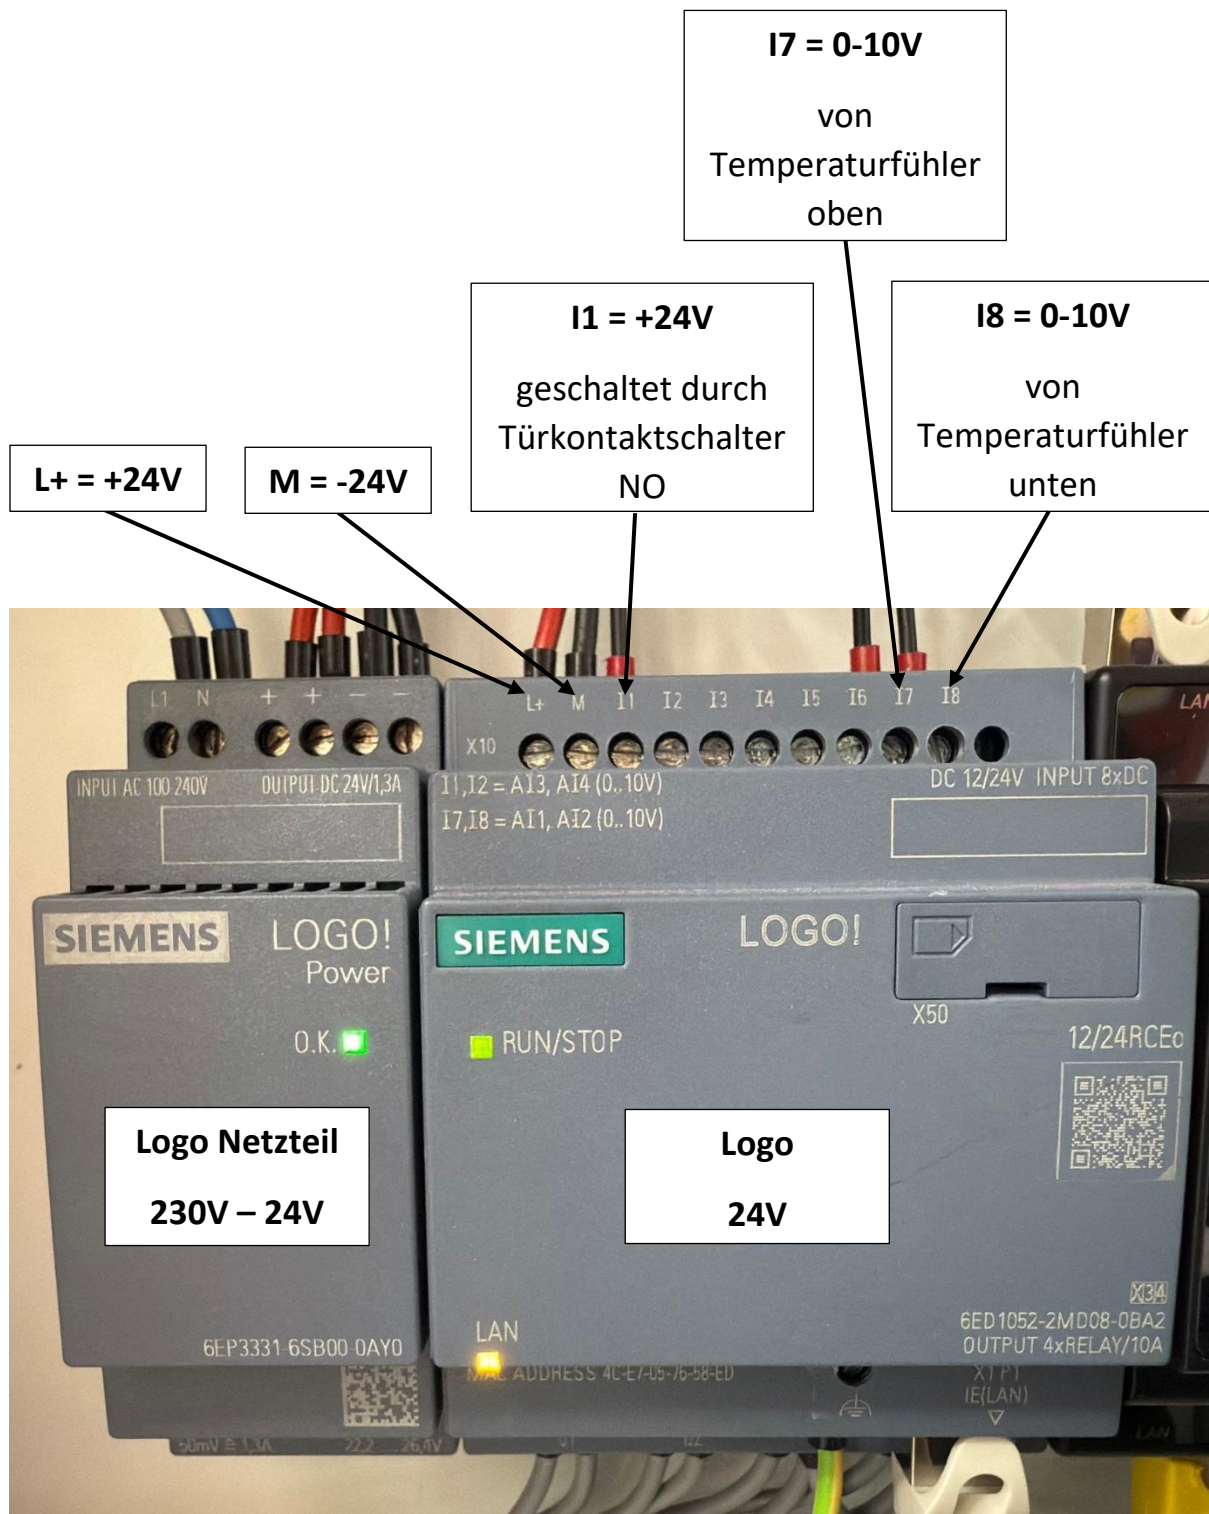

Hinweis: Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss laut VDE0100 durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

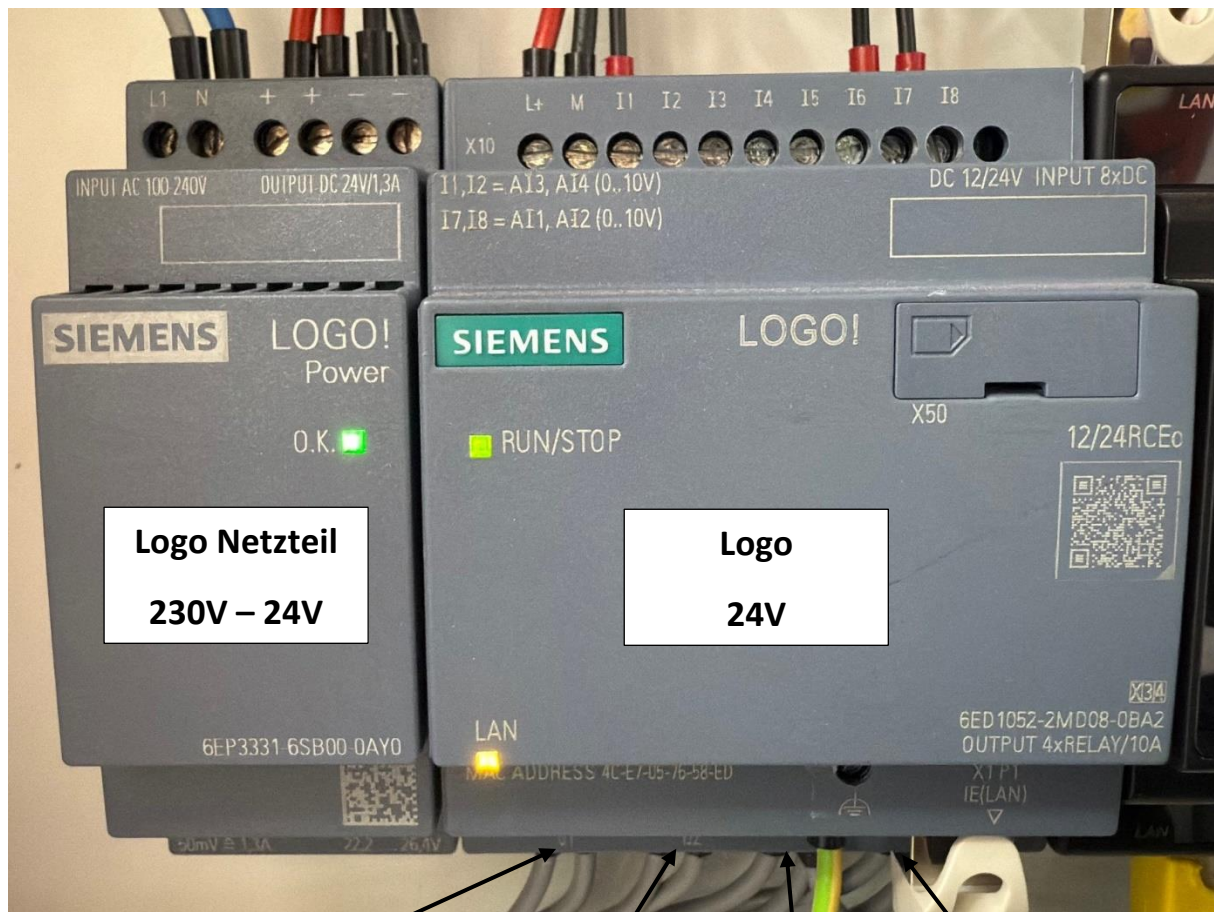

Logo Netzteil
230V – 24V

Logo
24V

Q1 Heizung
L1 230V
&
Schütz 230V

Q2 Lüfter
L1 230V
&
Schütz 230V

Q4 Timer
L1 230V
&
Leuchtmelder 230V

Q3 Alarm
L1 230V
&
Leuchtmelder 230V
und
Akkustikgeber 230V

Hinweis: Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss laut VDE0100 durch eine Elektrofachkraft erfolgen!




L+ = +24V

M = -24V

**PE =
Erdung**

**Netzwerk
zu Logo**

Hinweis: Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss laut VDE0100 durch eine Elektrofachkraft erfolgen!

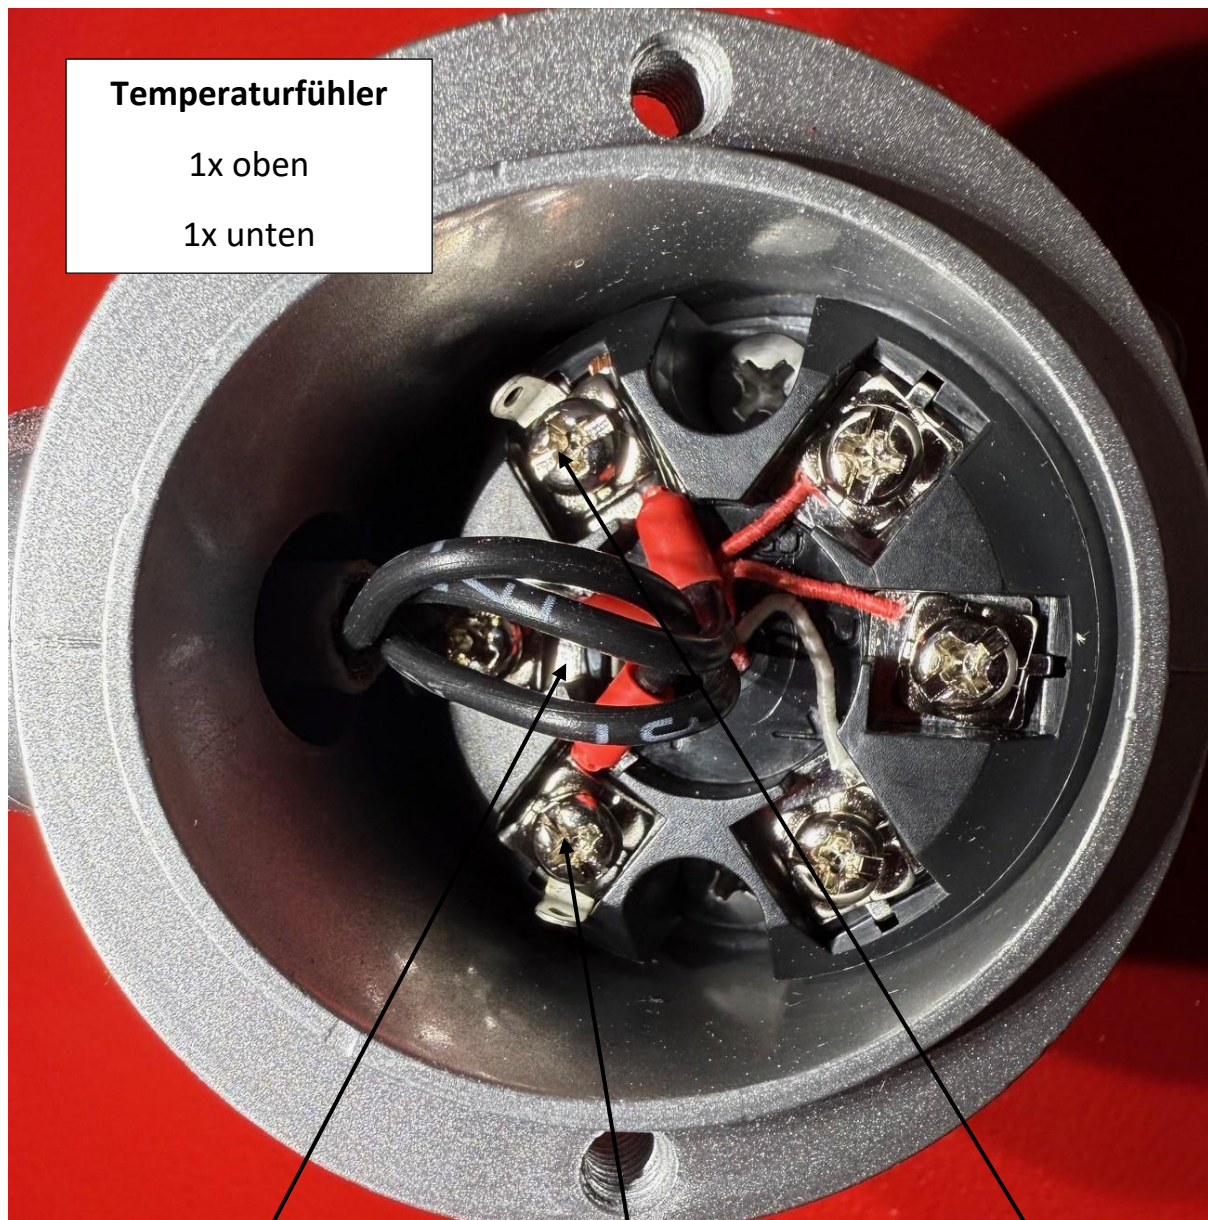

Temperaturfühler

1x oben

1x unten

0-10V

-Fühler oben zu I7 von Logo

-Fühler unten zu I8 von Logo

+ = +24V

- = -24V

Hinweis: Elektrischer Anschluss und Inbetriebnahme muss laut VDE0100 durch eine Elektrofachkraft erfolgen!